

■照射距離について

●照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。被照射面との距離は指定以上離してください。

XD36927L・XD36928L・XD36931L・XD36932L XD36943L・XD36944L・XD36947L・XD36948L XD37988L・XD37989L・XD37992L・XD37993L	0.3m
XD36929L・XD36930L・XD36933L・XD36934L XD36945L・XD36946L・XD36949L・XD36950L XD37990L・XD37991L・XD37994L・XD37995L	0.1m

指定以上

被照射物

●器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。

■使用上のご注意

- 照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8～10年が目安です。数年に1回は、専門家(工事店・電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。放置すると、火災・感電・故障の原因になります。
- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。

■LEDユニットについて

- ・明るさが70%になるまで平均約40000時間です。
- ・LEDのみの交換はできません。
- ・LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

■器具のお手入れ ⚠注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- ・明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
- ・器具の汚れは乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

保証とアフターサービスについて	
保証について	修理を依頼されるとき
・この照明器具の保証期間は、製品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器、LED電源、LEDモジュールは3年間です。 ・ランプ(LED電球含む)、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。 ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。 ・取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間中に故障した場合に無償修理させていただきます。	・ご使用中に異常が生じた場合は、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。 ・ご贈答品やご転居などでお買い上げの販売店(工事店)にご相談できない場合や、アフターサービスに関するご相談、ご不明点は、別紙「お客様相談窓口のご案内」各窓口までお問い合わせください。

コイズミ照明株式会社

KOIZUMI コイズミ照明器具

施工取扱説明書

型番 XD36927L・XD36928L・XD36929L・XD36930L・XD36931L
XD36932L・XD36933L・XD36934L・XD36943L・XD36944L
XD36945L・XD36946L・XD36947L・XD36948L・XD36949L
XD36950L・XD37988L・XD37989L・XD37990L・XD37991L
XD37992L・XD37993L・XD37994L・XD37995L

お客様へ


器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

保存用

工事店様へ

施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。この説明書は必ずお客様へお渡しください。

【安全上のご注意】

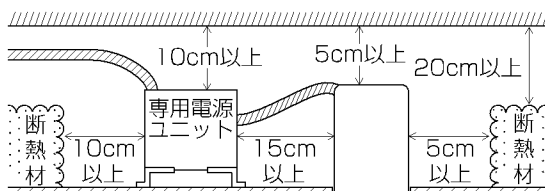⚠ 警告		この表示を無視して誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	
⚠ 厳守	器具の取付けは、説明書に従い確実に行なってください。 →器具の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。	🚫 分解禁止	器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。
🚫 禁止	ダウンライトなどの埋込タイプの器具を設置する場合は、図のように器具と断熱材・防音材との距離をとってください。 断熱材・防音材で器具本体の放熱穴などをおおわないでください。 →放熱が妨げられ器具および断熱材が過熱する原因になります。 電気配線は断熱材・防音材の上にくるようにしてください。 断熱材・防音材の上部は最低20cm以上の空間が必要です。  器具から断熱材・防音材までの距離を5cm以上離してください。専用電源ユニットは各器具より15cm以上離し、天井面よりは10cm離してください。住宅での断熱施工天井ではご使用できません。	🚫 禁止	器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。 →感電・故障の原因になります。 器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。 →火災の原因になります。 器具の直下は高温になっています。ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。 →被照射物の焼損による火災の原因になります。
		🔌 アース工事	アース端子(線)がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地(アース)工事を行ってください。 →アースが不完全な場合、感電の原因になります。
		⚠ 厳守	器具と被照射面の距離は器具表示および説明書に従って、ドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように取付けてください。 →照射距離が制限より近すぎると被照射物の変質・変色または焼損による火災の原因になります。
		この器具は天井埋込専用器具です。傾斜天井・壁などには取付けできません。 →器具の落下によるけがの原因になります。	


⚠注意		この表示を無視して誤った取り扱いをすると傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。	
🚫 接触禁止	点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。 →やけどの原因になります。	🚫 禁止	アームなどの可動部のすきまに指を入れないでください。 →けがの原因になります。
🚫 水ぬれ禁止	この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。 →火災・感電の原因になります。		ガス機器など、温度が高くなるものの上への取付けや、器具の下にストーブなどの高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。 →火災の原因になります。
🚫 禁止	ライトコントローラなどの調光器との併用はできません。 →火災の原因になります。調光器の取外しが必要です。調光器の取外しには資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。	⚠ 厳守	表示された電源電圧(AC100V～254V)以外の電源で使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。

■ 定格

型 番	定格電圧	定格電流	消費電力	使用ランプ
XD36927L・XD36928L・XD36929L XD36930L・XD36931L・XD36932L XD36933L・XD36934L・XD37988L XD37989L・XD37990L・XD37991L	AC100V～ 254V	0.31A～0.13A	29.8W	LED1球モジュール
XD36943L・XD36944L・XD36945L XD36946L・XD36947L・XD36948L XD36949L・XD36950L・XD37992L XD37993L・XD37994L・XD37995L		0.44A～0.18A	41.5W	



■ 施工手順 △ 注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

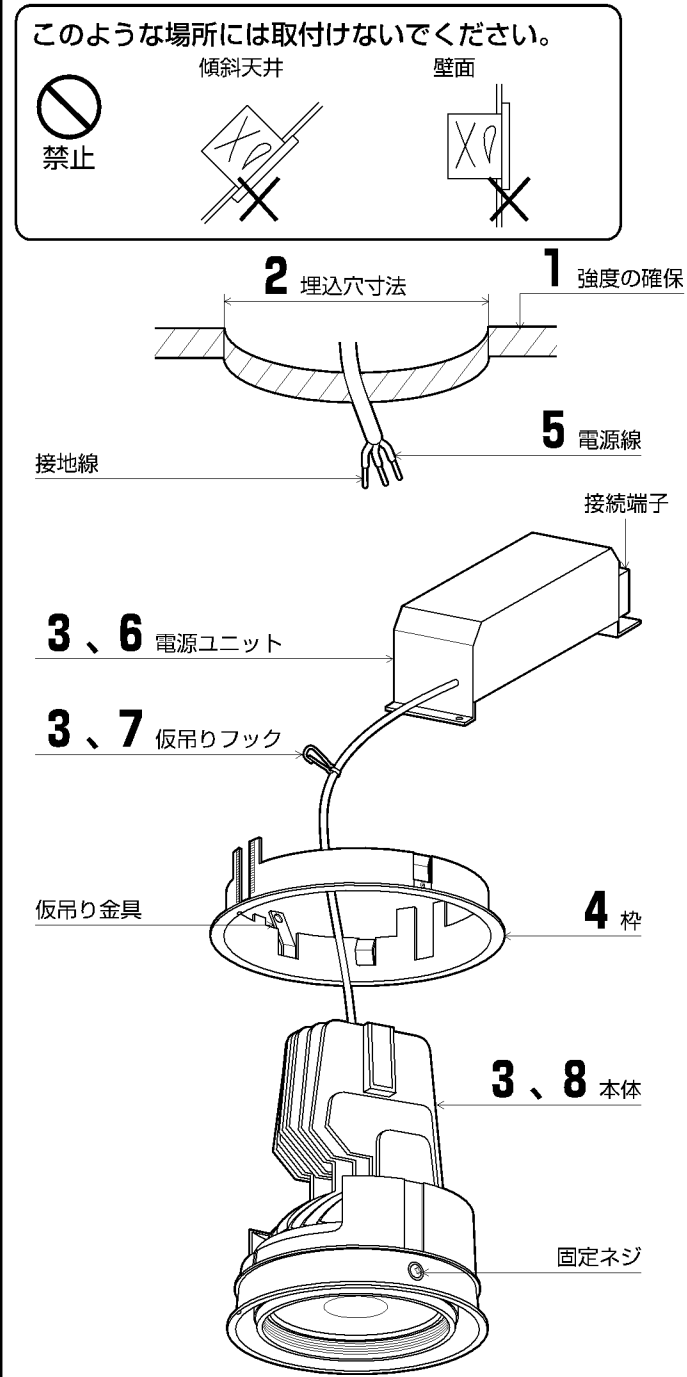


〈付属部品〉

取付金具・・・2個

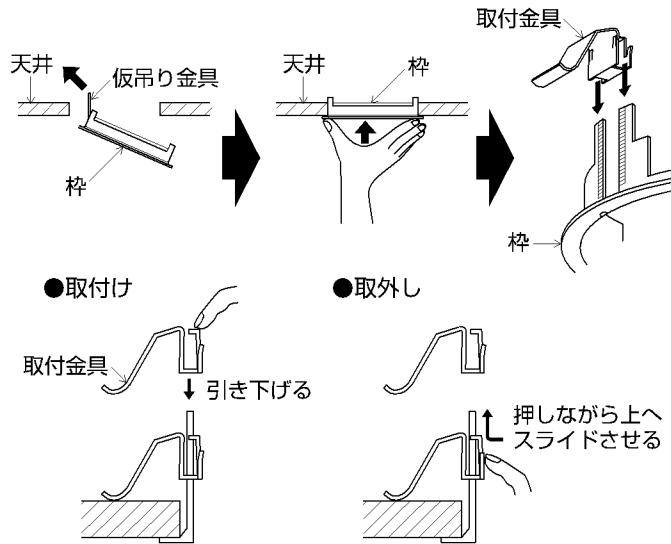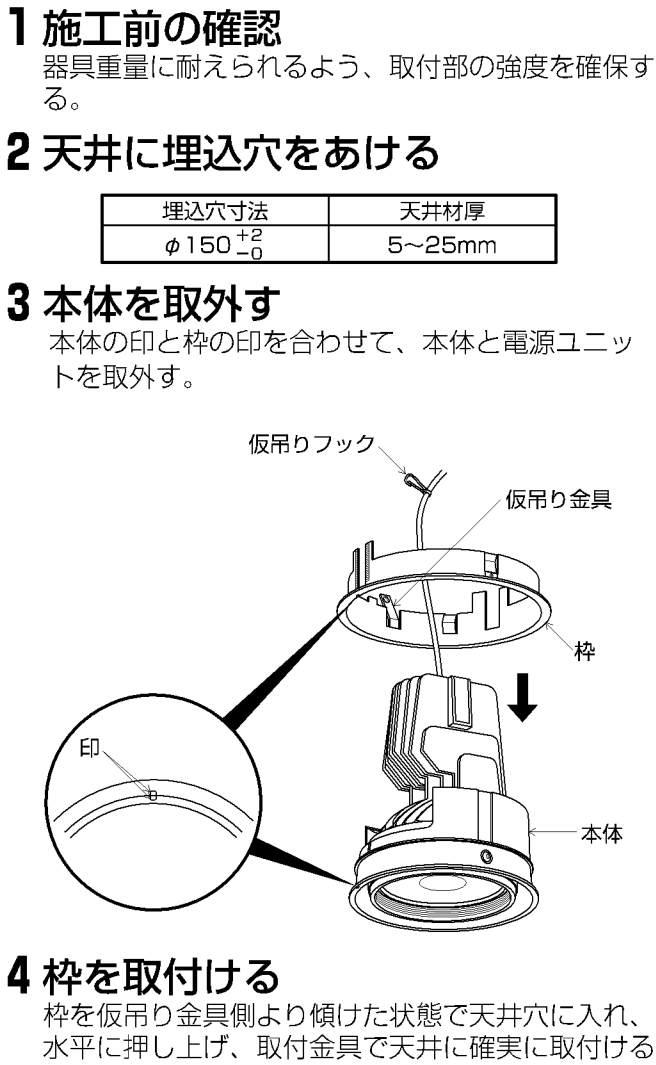


5 電源線を接続する
ストリップゲージに合わせて電源線と接地線の被覆をむき、接続端子に確実に差し込む。このとき、電源線と接地線は器具から離して施工する。また、送り配線は照明器具専用とする。(接続端子の容量は20A)
はずす時ははずし穴にマイナスドライバーを差し込み、電源線と接地線を抜く。

※D種(第三種)接地工事を行なう。

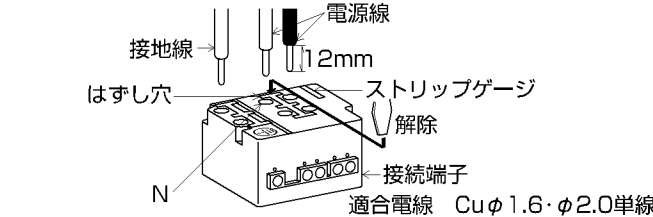


△ 警告 電源の接続を確実にこなってください。
接続が不完全な場合や電源線と接地線が器具に接触した場合は火災の原因になります。

6 電源ユニットを設置する
本体との設置距離を確保するため、図のように設置する。

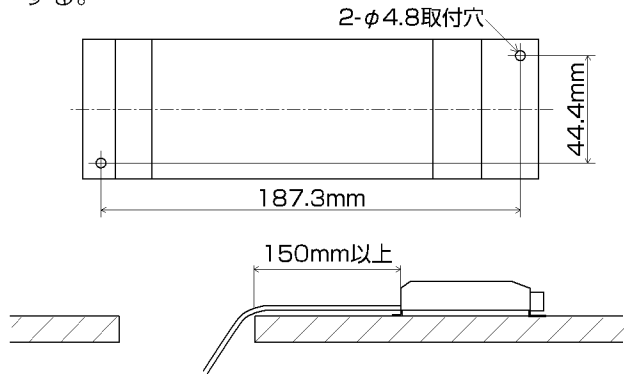


電源ユニットが横転・逆転しないように設置する。

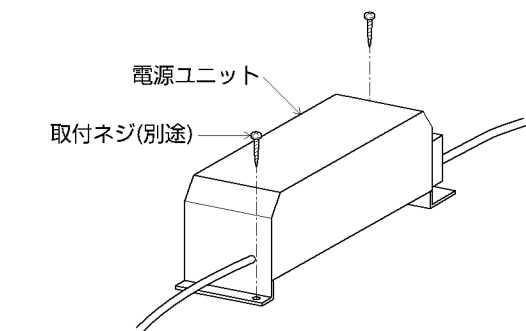

■ 照射方向の調節について


●照射方向を調整する場合は本体を持って行なってください。指定範囲以上、無理に動かさないでください。
※上下可動がゆるんだ場合は、固定ネジを締め付けてください。

7 仮吊りフックを取付ける
仮吊りフックを仮吊り金具に取付ける。



8 本体を取付ける
本体の印と枠の印が合うように本体を水平に押し上げてから、本体を少し回転させる。

△ 警告 取付け後、電源線が器具に触れないようにしてください。火災・感電の原因になります。

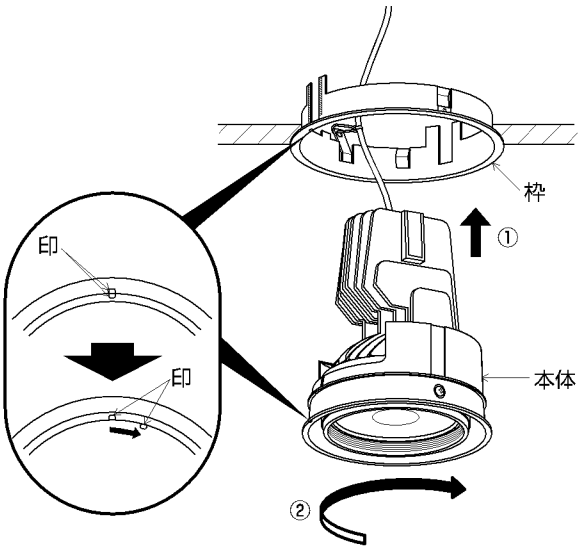

9 点灯の確認を行なう

